



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Пр. Доломановский 132, г. Ростов-на-Дону,

Телефоны : (863) 227-51-00, (863) 227-52-33

<http://www.rostovgpn.narod.ru>

Отдел надзорной деятельности по Белокалитвинскому району

Ул. Заводская, 14, г. Белая Калитва, 347045

Телефоны : (86383) 2-00-18, (86383) 2-00-19, факс (86383) 2-00-19

E-mail: 7ogpn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 4/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МБОУ Краснодонская СОШ
Поповой Ольге Александровне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Белокалитвинского района по пожарному надзору № 4 от «12» 01. 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч. 00 минут до 12 ч. 20 мин. «18» 01 2016 г.,

в период с 11 ч. 00 минут до 13 ч. 50 мин. «29» 01 2016 г.,

проведена плановая выездная проверка в МБОУ Краснодонская СОШ по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, ст.Краснодонская, ул.Центральная 13, старшим дознавателем ОНД по Белокалитвинскому району майором вн. службы Сафوشيным Валерием Викторовичем, совместно с Вами.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пун - та) и наименование нормативного пра - вового акта РФ и (или) нормативного документа по пожар ной безопасности, требования которо - го(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопас - ности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает - ся только выполне - ние)
1	2	3	4	5
	Организационно-распорядительные мероприятия			
1	Не произведена своевременная проверка имеющихся огнетушителей.	Ппр в РФ п.478 НПБ 166-97 п. 7.7 СП 9.13130.2009 ст. 4.3 п.4.3.7	01.03.16	
2	В месте расположения приемо-контрольного оборудования АПС) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (системы) противопожарной защиты объекта	Ппр в РФ п.64	10.03.16	
3	Не проведена работа по проверке и очистке вентиляционной системы (воздуховодов и т.д.), расположенной в помещении кухни, от горючих отходов - с составлением соответствующего акта.	Ппр в РФ п.50	01.03.16	
	Здание школы			
	1 этаж			
4	На путях эвакуации, для покрытия пола коридоров, допускается применение отделочного материала (линолеума) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Ппр в РФ п.33 СНиП 21-01-97* п. 6.25*	10.08.16	

5	На путях эвакуации, для окраски стен коридоров допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Ппр в РФ п.33 СНиП 21-01-97* п. 6.25* ППБ 101-89 п.2.1.21 б) - стены	10.08.16	
6	На путях эвакуации, для окраски панелей стен и полов лестничных маршей, допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Ппр в РФ п.33 СНиП 21-01-97* п. 6.25* ППБ 101-89 п.2.1.21 б) - стены	10.08.16	
7	Входная дверь в отсек помещения столовой, используемый в качестве кладовой продуктов питания, не является противопожарной. Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60.	СНиП 21.01.97* п.7.4, п.5.14, п.5.21*	10.08.16	
8	Наличие зеркала на путях эвакуации в коридоре	ППБ 101-89 п.2.1.21	10.02.16	
9	Наличие зеркала на путях эвакуации на лестничном марше	ППБ 101-89 п.2.1.21	10.02.16	
2 этаж				
10	На путях эвакуации, для покрытия пола коридоров, допускается применение отделочного материала (линолеума) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Ппр в РФ п.33 СНиП 21-01-97* п. 6.25*	10.08.16	
11	На путях эвакуации, для окраски стен коридоров допускается применение отделочного материала (краски) с неисследованными показателями пожарной опасности.	Ппр в РФ п.33 СНиП 21-01-97* п. 6.25* ППБ 101-89 п.2.1.21 б) - стены	10.08.16	
12	Входная дверь в помещение материальной кладовой, расположенной в комнате детского объединения, не является противопожарной. Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60.	СНиП 21.01.97* п.7.4, п.5.14, п.5.21*	10.08.16	
13	Входная дверь в помещение библиотеки не является противопожарной. Данную дверь необходимо выполнить противопожарной 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60.	СНиП 21.01.97* п.7.4, п.5.14, п.5.21*	10.08.16	
14	Одно из помещений оружейной комнаты не оборудовано датчиками автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС).	ФЗ - 123 ст. 54 СП 5.13130.2009 прил. А п. А10 табл. А1 – А4 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1,2,3	10.08.16	
15	Часть подвального помещения, используемого в качестве тира, не оборудовано датчиками автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС).	ФЗ - 123 ст. 54 СП 5.13130.2009 прил. А п. А10 табл. А1 – А4 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1,2,3	10.08.16	
Здание музея				
16	Здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).	ФЗ - 123 ст. 54 СП 5.13130.2009 прил. А п. А10 табл. А1 – А4 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 1,2,3	10.08.16	
17	Не обработаны огнезащитным покрытием деревянные строительные конструкции здания.	Ппр в РФ п.21	01.04.16	

Здание котельной				
18	Здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).	ФЗ - 123 ст. 54 СП 5.13130.2009 прил. А п. А10 табл. А1 – А4 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл.3 п.9	10.08.16	
1	2	3	4	5

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД
по Белокалитвинскому району
майор вн. службы Сафoshкин В.В.

«29» 01 2016 г.

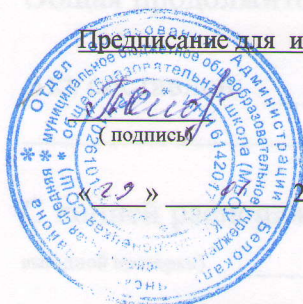

Предписание для исполнения получил:

«29» 01 2016 г.

Директор МБОУ
Краснодонская СОШ
О.А. Попова

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: Сафoshкин Валерий Викторович, старший дознаватель
ОНД по Белокалитвинскому району